



Laboratorium Techniki Budowlanej s.c.
 B. Wojtowicz, A. Żyła, M. Żyła
 41-306 Dąbrowa Górnicza, ul. Laski 83
 NIP 625-21-29-966
 Numer notyfikacji/Notified body/ 1827



tel/ fax (0-...)(32) 26 44 079; tel. (0-608) 50 66 32, (0-608) 50 66 35
 Bank Śląski o/Dąbrowa Górnicza nr 57 1050 1272 1000 0022 3368 1416

AB 661

Załącznik nr 1 do sprawozdania 784/B-2012


Świadectwo Badań Wstępnych Typu do normy PN-EN 14351-1+A1

Nr 784/B – 2012

Laboratorium Techniki Budowlanej przeprowadziło wg norm PN-EN ISO 10077-1:2007 i PN-EN ISO 10077-2:2005 obliczenia cieplne okien systemu *V70 Optimal Black* opisanych w sprawozdaniu 784/B-2012, na zlecenie firmy:

VETREX Sp. z o.o.
 Rokitki, ul. Skarszewska 13
 83-110 Tczew

Wyniki badań	
Złożenie elementów	Skrzydło/ ościeżnica
U_f [W/m ² K]	1,5
Ψ [W/mK]	0,040
U_{g_2} [W/m ² K]	0,5
U_w [W/m ² K] dla okna 1,23x1,48 m	0,9
Wyniki badań odnoszą się jedynie do badanej próbki i warunków badania. Deklarowanie parametrów dla innych obiektów należy prowadzić zgodnie z zasadami podanymi w normie PN-EN 14351-1+A1.	

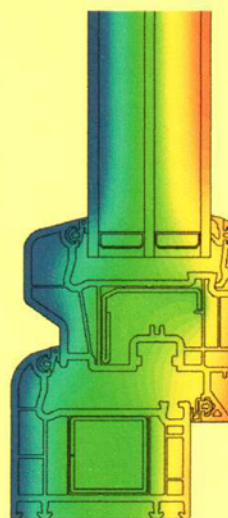

Kierownik Jakości

Andrzej Żyła
 mgr inż. Andrzej Żyła



Kierownik Techniczny

Bogdan Wojtowicz
 mgr inż. Bogdan Wójtowicz

Dąbrowa Górnicza, dnia 15 maj 2012 r.